



Rozdz. TS

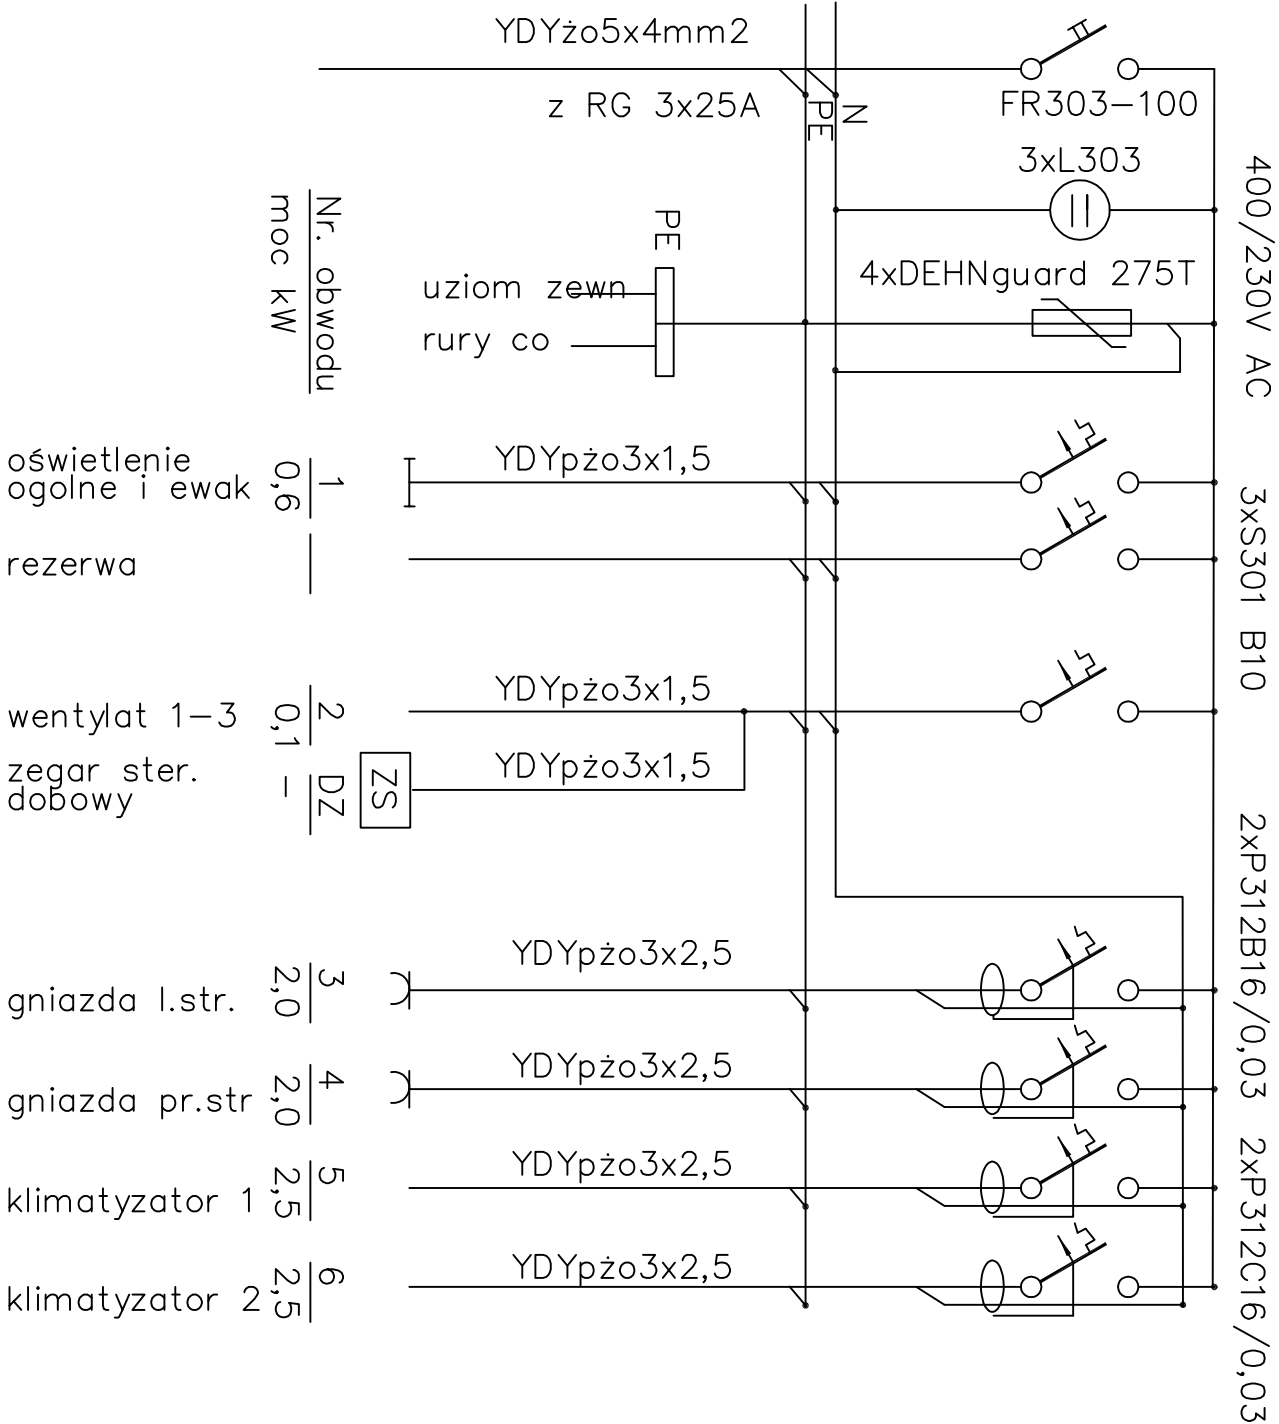

Rozdz. TS



Pi=9,7kW
Pz=7,0kW

Układ TN-S

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------|------------|---|---------------|-----------|--|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | | | | TEMAT: | | | |
| "NTA" 50-537 Wodaw ul. Pieszycka 17 | | | | WYKONANIE WENTYLACJI GRZANOWEJ W PRZYZIEMIU | | | |
| | | | | ADRES: UL.NOWODWORSKA 70-82 54-438 WROCLAW | | | |
| | | | | INWESTOR: ZESPOL SZKOL NR 6 | | | |
| | | | | UL.NOWODWORSKA 70-82, 54-438 WROCLAW | | | |
| PROJEKTANT | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. | DATA | PODPIS | | | |
| RYSUJEK: | inż.Edmund Kurek | 262/DOŚ/05 | 24.05.2019 | | | | |
| RZUT PRZYZIEMI | | | | SKALA: | BRANŻA: | STADIUM: | |
| SALA DO ZAŁĘC SPORTOWYCH | | | | 1:100 | INST. ELEKTR. | KONCEPCJA | |
| - część 1 | | | | | | RYSUJEK: | |
| | | | | | | E-1.2 | |